




SCADA Pro 23tm
Structural Analysis & Design

Εγχειρίδιο χρήσης Ε. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

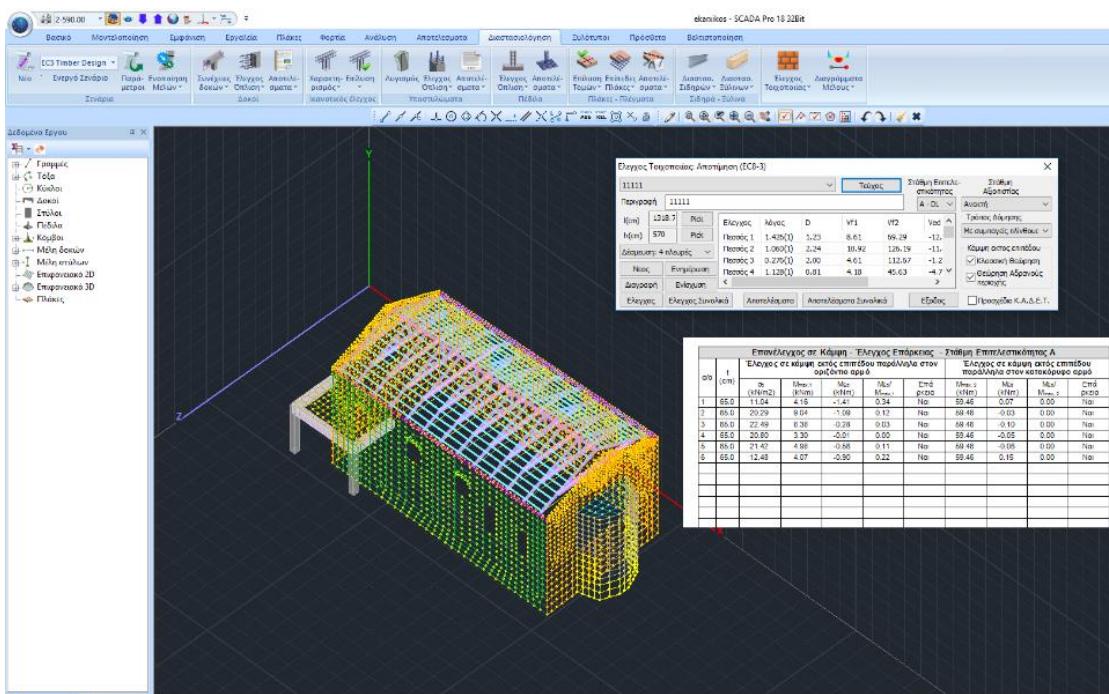

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3
2. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΔΕΤ ΣΤΟ SCADA PRO	4
2.1 Κάμψη εκτός επιπέδου	4
2.1.1 Στάθμη Επιτελεστικότητας Α, έλεγχοι σε όρους δυνάμεων	4
2.1.2 Στάθμες Επιτελεστικότητας Β και Γ έλεγχοι σε όρους παραμορφώσεων	8
3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	11
3.1 Ενισχυση Πεσσών	12
3.1.1 Ενίσχυση σε κάμψη εντός επιπέδου	13
3.1.2 Ενίσχυση σε κάμψη εκτός επιπέδου περί οριζόντιο άξονα	15
3.2 Ενισχυση Υπερθύρων	16
3.2.1 Ενίσχυση σε κάμψη εκτός επιπέδου περί οριζόντιο άξονα	18
3.3 ΜΕ ΕΝΕΜΑΤΑ ΜΑΖΑΣ	20
3.4 ΜΕ ΒΑΘΥ ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑ	22
3.5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ	24

1. Εισαγωγή

Στην νέα έκδοση του SCADA Pro ενσωματώθηκαν οι ενισχύσεις με μεταλλικές ράβδους στην φέρουσα τοιχοποιία και γίνεται πλέον αυτόματα έλεγχος σε εφελκυσμό στην περίπτωση που έχει τοποθετηθεί η παραπάνω ενίσχυση με μεταλλικές ράβδους καθώς και αν έχει τοποθετηθεί μανδύας σκυροδέματος (μονόπλευρος ή αμφίπλευρος).

Ακολουθούν διευκρινίσεις τόσο για τους έλεγχους της αποτίμησης που υπήρχαν (**κάμψη και διάτμηση εντός επιπέδου**) όσο και για αυτούς που ενσωματώθηκαν πρόσφατα (**κάμψη εκτός επιπέδου** τόσο σε επίπεδο δυνάμεων όσο και σε επίπεδο παραμορφώσεων).

Στον πρώτο λοιπόν έλεγχο **κάμψης εντός επιπέδου και διάτμησης** μπορεί να προκύψει ένας από τους παρακάτω 4 χαρακτηρισμούς

- Εκκεντρότητα
- Εφελκυσμός
- Κάμψη
- Διάτμηση

⚠ Υπενθυμίζεται ότι ο έλεγχος και ο χαρακτηρισμός γίνεται για τον κάθε πεσσό και το κάθε υπέρθυρο ξεχωριστά και για κάθε συνδυασμό ανεξάρτητα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:


- ⚠** Αν λοιπόν έστω και σε ένα συνδυασμό προκύψει εκκεντρότητα δεν γίνεται κανένας περαιτέρω έλεγχος.
- ⚠** Αν έστω και σε ένα συνδυασμό προκύψει εφελκυσμός (Αξονική δύναμη θετική) μέχρι τώρα δεν γινόταν και πάλι κανένας περαιτέρω έλεγχος. Οι νέες ενισχύσεις που ενσωματώθηκαν «θεραπεύουν» πλέον την κατάσταση αυτή.
- ⚠** Τώρα λοιπόν με την προσθήκη ενίσχυσης με μανδύα σκυροδέματος (που υπήρχε στο πρόγραμμα), προστέθηκε η δυνατότητα, πέρα από την αύξηση της θλιπτικής αντοχής του τοίχου και σε ότι άλλο επιδρούσε η παρουσία του, τα σίδερα του πλέγματος να παραλαμβάνουν την εφελκυστική αυτή δύναμη. Το ίδιο συμβαίνει και όταν τοποθετηθούν μεταλλικές ράβδοι.

2. Παρατηρήσεις και οδηγίες σχετικά με την ενσωμάτωση των διατάξεων του ΚΑΔΕΤ στο Scada Pro

2.1 Κάμψη εκτός επιπέδου

2.1.1 Στάθμη Επιτελεστικότητας Α, έλεγχοι σε όρους δυνάμεων

- Παράλληλα στον οριζόντιο αρμό



Ενσωματώθηκαν δύο μέθοδοι για τον υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας στοιχείων από άοπλη τοιχοποιία στην εκτός επιπέδου κάμψη.

1. Η πρώτη μέθοδος είναι σύμφωνα με την 7.6α της παραγράφου 7.3 του Κ.Α.Δ.Ε.Τ. με θεώρηση αδρανούς περιοχής για κάμψη περί οριζόντιο άξονα με βάση τον παρακάτω τύπο

$$M_{RdI,o} = \frac{I}{2} \ell t_w^2 \sigma_0 \left(1 - \frac{\sigma_0}{f_d} \right) \quad (7.6\alpha)$$

f_d : η θλυπτική αντοχή της τοιχοποιίας (στο πρόγραμμα χρησιμοποιείται η μέση θλυπτική αντοχή f_m διαιρεμένη με τον αντίστοιχο συντελεστή ασφάλειας)

2. Η δεύτερη μέθοδος είναι σύμφωνα από την κλασική θεώρηση της επαλληλίας των στερεών των τάσεων (δεν περιλαμβάνεται στον ΚΑΔΕΤ) και εφαρμόζεται η παρακάτω σχέση:

$$M_{max,1} = (f_{xd,1} + v_d * f_d) * t^2 * I / 6$$

$f_{xd,1}$: $f_{xk,1}/\gamma_m$ Καμπτική αντοχή σχεδιασμού της τοιχοποιίας για κάμψη παράλληλα στους οριζόντιους αρμούς

$v_d * f_d = \sigma_0$

t : πάχος τοίχου

I : μήκος του τοίχου

Όσον αφορά τις δύο διαφορετικές μεθόδους, οι επιλογές εμφανίζονται στο παρακάτω πλαίσιο διαλόγου

Ελεγχος Τοιχοποιίας: Αποτίμηση (EC8-3)

Περιγραφή		Τεύχος		Στάθμη Επιτελεστικότητας	Στάθμη Αξονιστίας
Ι(cm)	1318.7	Pick		A - DL	Anekptή
h(cm)	570	Pick			Tρόπος Δόμησης
Δέσμευση: 4 πλευρές					Με συμπαγείς πλίνθους
Nεος	Ενημέρωση	Ελεγχος	Ελεγχος Συνολικά	Αποτελέσματα	Αποτελέσματα Συνολικά
Διαγραφή	Ενίσχυση				
				Eξοδος	<input type="checkbox"/> Προσχέδιο Κ.Α.Δ.Ε.Τ.

Κάμψη εκτός επιπέδου

Κλασική θεώρηση

Θεώρηση Αδρανούς περιοχής


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- ⚠ Για να γίνει ο έλεγχος σε κάμψη εκτός επιπέδου για στάθμη επιτελεστικότητας Α τσεκάρουμε αντίστοιχα τη μέθοδο ή τις μεθόδους.
 - ⚠ Αν τσεκάρουμε και την επιλογή «Προσχέδιο ΚΑΔΕΤ» όλοι οι έλεγχοι γίνονται με βάση τον ΚΑΔΕΤ.
 - ⚠ Η κάμψη εκτός επιπέδου μπήκε σαν ανεξάρτητη επιλογή από τον ΚΑΔΕΤ για να έχει ο μελετητής τη δυνατότητα να περιλάβει τους ελέγχους αυτούς και στην περίπτωση που κάνει αποτίμηση με τον EC8-3 (ξετσεκαρισμένο το «Προσχέδιο ΚΑΔΕΤ»)

Τα αποτελέσματα φαίνονται στην παρακάτω εκτύπωση (παράλληλα στον οριζόντιο αρμό)

Παρατηρούμε ότι το μέγεθος σd είναι κοινό γιατί χρησιμοποιείται και στους δύο υπολογισμούς. Φυσικά είναι ίδιο και το MEd.

- **Παράλληλα στον κατακόρυφο αρμό**

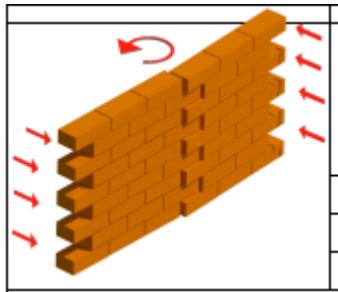

1. Η πρώτη μέθοδος είναι σύμφωνα με την 7.6β της παραγράφου 7.3 του Κ.Α.Δ.Ε.Τ. με θεώρηση αδρανούς περιοχής για κάμψη περί οριζόντιο άξονα με βάση τον παρακάτω τύπο

$$M_{Rd\,2,o} = \frac{I}{6} f_{wt,d} \cdot t^2 \ell \quad (7.6\beta)$$

ℓ και t_w το μήκος και το πάχος της καμπτόμενης διατομής του στοιχείου αντιστοίχως

$f_{wt,d}$ η εφελκυστική αντοχή της τοιχοποιίας ($=f_{wv}/\gamma_w$).

προσοχή, εδώ ο κανονισμός μιλάει για μήκος της καμπτόμενης διατομής του στοιχείου και επειδή είμαστε στην περίπτωση ροπής περί τον κατακόρυφου άξονα, το I στον τύπο είναι το ύψος του τοίχου.

2. Η δεύτερη μέθοδος είναι σύμφωνα από την κλασσική θεώρηση της επαλληλίας των στερεών των τάσεων (δεν περιλαμβάνεται στον ΚΑΔΕΤ) και εφαρμόζεται η παρακάτω σχέση:

$$M_{max,2} = f_{xd,2} * t^2 * h / 6$$

$f_{xd,2}$: $f_{xk,2}/\gamma_m$ Καμπτική αντοχή σχεδιασμού της τοιχοποιίας για κάμψη κάθετα στους οριζόντιους αρμούς

t : πάχος τοίχου

h : ύψος του τοίχου

Παρατηρούμε ότι οι δύο τύποι είναι ίδιοι με μόνη διαφορά ότι στην πρώτη περίπτωση εισέρχεται η εφελκυστική αντοχή της τοιχοποιίας ενώ στη δεύτερη η καμπτική που αντιστοιχεί σε αυτή την κατεύθυνση.

Για αυτό ακριβώς το λόγο τα αποτελέσματα που φαίνονται στην παρακάτω εκτύπωση

είναι ακριβώς τα ίδια γιατί έχει τεθεί ίδια τιμή για την εφελκυστική και την καμπτική αντοχή.

2.1.2 Στάθμες Επιτελεστικότητας Β και Γ έλεγχοι σε όρους παραμορφώσεων

⚠ Για να εκτελεστούν οι έλεγχοι πρέπει να είναι τσεκαρισμένες και οι δύο επιλογές στην εκτός επιπέδου κάμψη, ανεξάρτητα αν τσεκαριστεί ή όχι το «Προσχέδιο ΚΑΔΕΤ»

Οι έλεγχοι παρουσιάζονται για κάμψη παράλληλα στον κατακόρυφο αρμό και αντίστοιχα παράλληλα στον οριζόντιο αρμό.

Οι τελικές γωνιακές παραμορφώσεις που παρουσιάζονται έχουν πολλαπλασιαστεί με αυξητικούς συντελεστές με βάση τα παρακάτω:

Για τον έλεγχο των κριτηρίων επιτελεστικότητας Β και Γ απαιτούνται οι ανελαστικές μετακινήσεις (dinel) του κτιρίου.

Η σχέση που συνδέει τις πρώτες με τις δεύτερες δίνεται στα σχόλια της παραγράφου 5.4.4 του Κ.Α.Δ.Ε.Τ.

$$\frac{d_{inel}}{d_{el}} = 1 \quad \text{για } T \geq T_c \quad (\Sigma.5.3)$$

$$\frac{d_{inel}}{d_{el}} = \frac{1.0 + (q-1) \frac{T_c}{T}}{q} \quad \text{για } T < T_c \quad (\Sigma.5.4)$$

Υπολογίζεται ένας συντελεστής ανά κατεύθυνση και χρησιμοποιείται αντίστοιχα ανάλογα με το είδος του σεισμικού συνδυασμού (κατά x ή κατά z)



Σημαντικό!!


Για να υπολογιστεί ο συντελεστής αυτός απαιτούνται το q και το Tc. Για να τα διαβάσει το πρόγραμμα πρέπει να ανοιχτούν οι έλεγχοι στην ανάλυση.

Αν θέλετε να δείτε τις πραγματικές παραμορφώσεις βάλτε στην ανάλυση q=1 ή χρησιμοποιείστε μη σεισμικό συνδυασμό (η επαύξηση γίνεται μόνο για τους σεισμικούς)

- **Παράλληλα στον κατακόρυφο αρμό**

Η γωνιακή παραμόρφωση που αναπτύσσεται είναι της παρακάτω μορφής

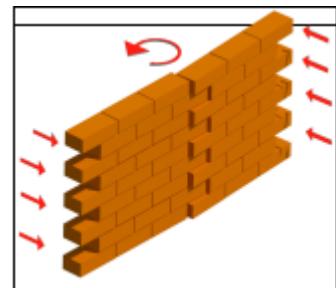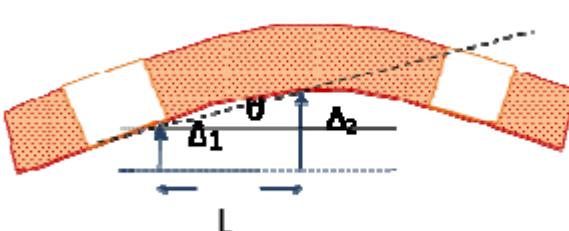

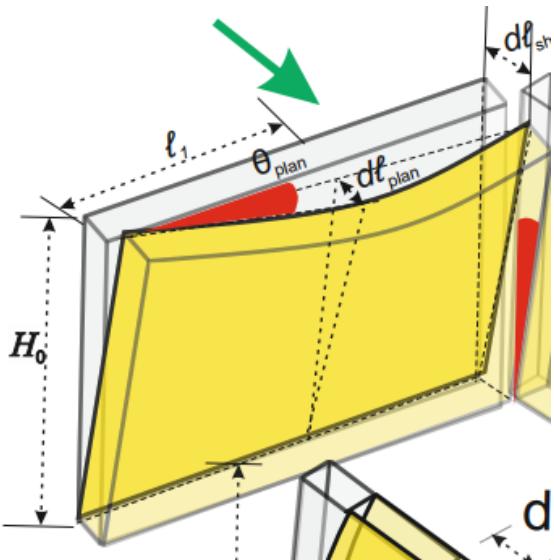


Τα αποτελέσματα από το πρόγραμμα είναι τα παρακάτω

Για τον υπολογισμό όλων των παραπάνω μεγεθών (γυναική παραμόρφωση δεδ και στροφή αστοχίας Rd) χρησιμοποιήθηκε η απόσταση L που φαίνεται στα παραπάνω σχήματα

- Παράλληλα στον οριζόντιο αρμό

Η γυνιακή παραμόρφωση που αναπτύσσεται είναι της παρακάτω μορφής

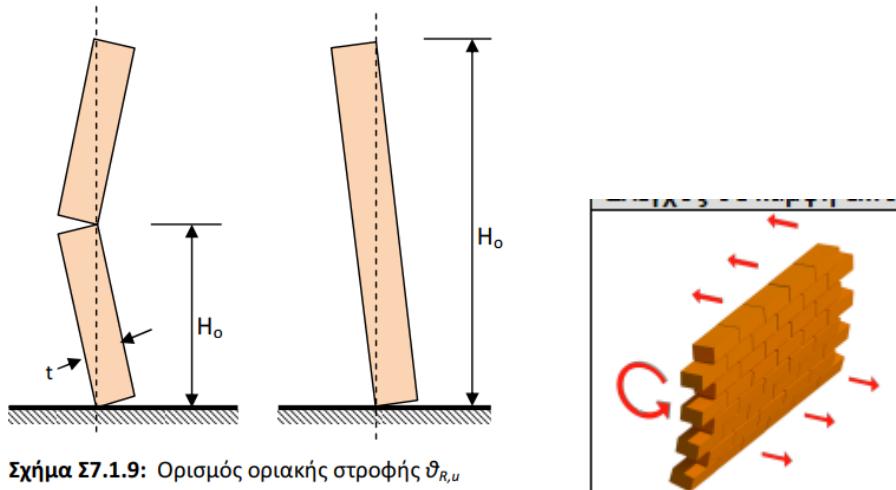

Σχήμα Σ7.1.9: Ορισμός οριακής στροφής $\vartheta_{R,u}$

Τα αποτελέσματα από το πρόγραμμα είναι τα παρακάτω

Για τον υπολογισμό όλων των παραπάνω μεγεθών (γυναική παραμόρφωση δεδ και στροφή αστοχίας Rd) χρησιμοποιήθηκε η το ύψος Ho που φαίνεται στο παραπάνω σχήμα.

Και στις δύο περιπτώσεις το πρόγραμμα βρίσκει τούς δύο κόμβους με την μέγιστη και την ελάχιστη μετακίνηση αντίστοιχα και στην πρώτη περίπτωση το δεδ προκύπτει από την διαφορά των δύο μετακινήσεων δια την οριζόντια απόστασή τους L ενώ στην δεύτερη περίπτωση δια την κατακόρυφη απόσταση H. Αντίστοιχα υπολογίζονται και οι στροφές αστοχίας.

Τέλος προστέθηκαν η επιλογή της στάθμης αξιοπιστίας δεδομένων (για να ληφθεί το κατάλληλο γηγ=γω) και ο τρόπος δόμησης της τοιχοποιίας που έχει να κάνει με τα όρια σε όρους παραμορφώσεων όταν ο πεσσός ελέγχεται από τέμνουσα (σελίδα 7-26 ΚΑΔΕΤ)

3. Εφαρμογή ενισχύσεων μέσω παραδείγματος

Στο παρακάτω παράδειγμα οι πεσσοί δεν είχαν πρόβλημα εφελκυσμού ενώ από τα υπέρθυρα, αυτά που εμφανίζουν αποτέλεσμα είναι αυτά που είχαν και το πρόβλημα σε εφελκυσμό.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ:

Με το πλήκτρο «Ενίσχυση»

Ελεγχος Τοιχοποιιας: Αποτιμηση (EC8-3)

11111	Τεύχος	Στάθμη Επιπλεοντικότητας	Στάθμη Αξιοποίησης	
Περιγραφή	11111	A - DL	Ανεκτή	
I(cm)	1318.7	Pick	Τρόπος Δόμησης	
h(cm)	570	Pick	Με συμπαγείς πλινθους	
Δέσμευση: 4 πλευρές			Κάμψη εκτός επιπέδου	
<input checked="" type="checkbox"/> Νεος	<input checked="" type="checkbox"/> Ενημέρωση		<input checked="" type="checkbox"/> Κλασσική Θεώρηση	
Διαγραφή	Ενίσχυση		<input checked="" type="checkbox"/> Θεώρηση Αδρανούς περιοχής	
Ελεγχος	Ελεγχος Συνολικά	Αποτελέσματα	Εξόδος	<input type="checkbox"/> Προσχέδιο Κ.Α.Δ.Ε.Τ.

εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου

Ενισχίσεις Φέρουσας Τοιχοποιίας		X
<input checked="" type="checkbox"/> Διατηρητική Ενίσχυση Τοιχοποιίας με ινοπλέγματα ανόργανης μήτρας (IAM) ?		
<input type="checkbox"/> Ενίσχυση Τοιχοποιίας με Μεταλλικές Ράβδους ?		
<input type="checkbox"/> Κάμψη εκτός επιπέδου περι οριζόντιο δέσνα ?		
<input type="checkbox"/> Διάτημη και Κάμψη εκτός επιπέδου περι κατακόρυφο άξονα ?		
<input type="checkbox"/> Κάμψη εντός επιπέδου ?		
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancel"/>		

όπου επιλέγουμε το είδος της ενίσχυσης που θέλουμε να τοποθετήσουμε και μας το καθορίζει το είδος της αστοχίας που έχουμε.



Εξετάζοντας χωριστά πεσσούς και υπέρθυρα:

3.1 Ενίσχυση Πεσσών


Στον έλεγχο εντός επιπέδου και για τους 6 πεσσούς κυρίαρχο μέγεθος είναι η κάμψη και κανένας δεν έχει επάρκεια.

3.1.1 Ενίσχυση σε κάμψη εντός επιπέδου

Σε αυτή την περίπτωση θα ενισχυθούν σε κάμψη εντός επιπέδου

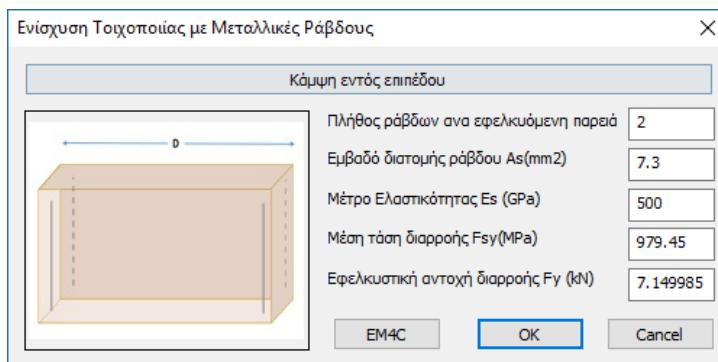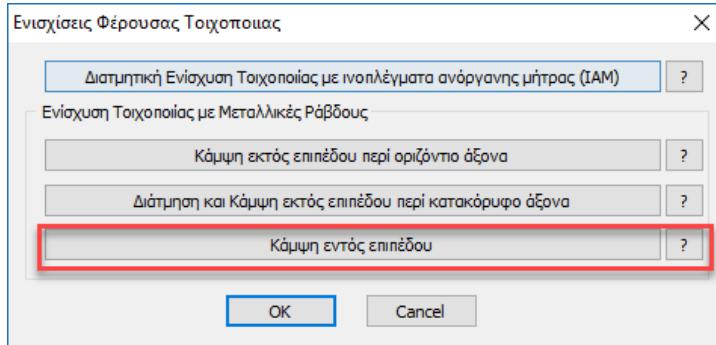

δίνουμε τα στοιχεία της ενίσχυσης και στη συνέχεια επιλέγουμε τους πεσσούς που θα εφαρμοστεί η ενίσχυση (στη συγκεκριμένη περίπτωση και τους 6)

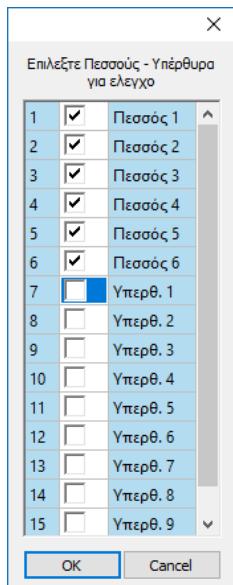

Εκτελούμε ξανά τους ελέγχους και στη συνέχεια σε ξεχωριστή εκτύπωση παίρνουμε τα αποτελέσματα της ενίσχυσης.

Σελίδα : 6

Πλήθος ράβδων ανά εφελκυόμενη παρειά = 2

Μέση τάση διαρροής F_{sy} (MPa) = 979.45

Εμβαδόν διατομής ράβδου (mm²) = 7.30



Μέτρο Ελαστικότητας E_s (GPa) = 500.00

Εφελκυστική αντοχή διαρροής F_y (kN) = 7.15

Στους πεσσούς έχουμε ακόμα και μία αστοχία εκτός επιπέδου παράλληλα στον οριζόντιο αρμό όπως φαίνεται παρακάτω:

3.1.2 Ενίσχυση σε κάμψη εκτός επιπέδου περί οριζόντιο άξονα

Επιλέγετε την αντίστοιχη ενίσχυση και δίνετε τα στοιχεία των μεταλλικών ράβδων.

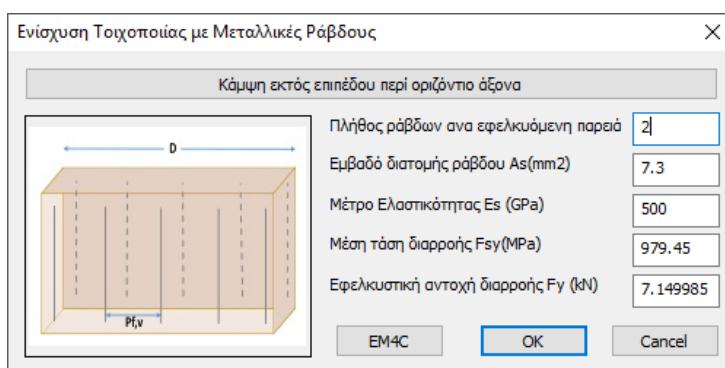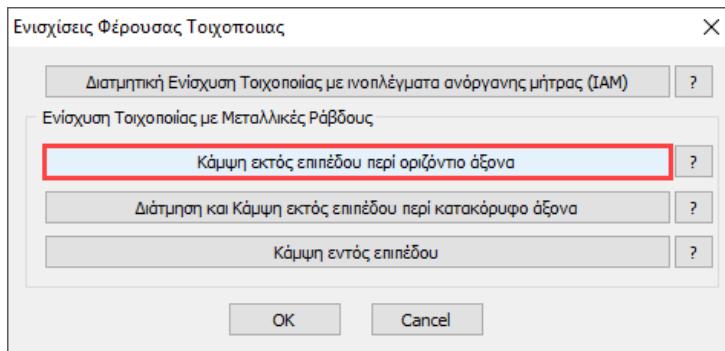

Τα αποτελέσματα εκτυπώνονται σε χωριστή εκτύπωση:

Τοίχος : 11111
Ενίσχυση Τοιχοποιίας με μεταλλικές ράβδους
Ενίσχυση σε κάμψη εκτός επιπέδου παράλληλα στον οριζόντιο αρμό

Πλήθος ράβδων ανά εφελκυόμενη παρειά = 2

Εμβαδόν διατομής ράβδου (mm^2) = 7.30

Μέτρο Ελαστικότητας E_s (GPa) = 500.00 Εφελκυστική αντοχή διαρροής F_d

Μέση τάση διαρροής F_{sy} (MPa) = 979.45

Εφελκυστική αντοχή διαρροής F_y (kN) = 7.15

3.2 Ενίσχυση Υπέρθυρων

Στα υπέρθυρα η κατάσταση είναι πιο ενδιαφέρουσα. Έχουμε και κάποια που αστοχούν σε εφελκυσμό.

Ως γνωστόν μέχρι τώρα στο πρόγραμμα αν κάποιο στοιχείο αστοχούσε από εφελκυσμό δεν γινόταν κανένας περαιτέρω έλεγχος.

Με την προσθήκη της δυνατότητας για ενίσχυση σε εφελκυσμό το κριτήριο αυτό έχει αλλάξει και αν η ενίσχυση σε εφελκυσμό επαρκεί, όπως θα δούμε στη συνέχεια, εκτελούνται πλέον και όλοι οι υπόλοιποι έλεγχοι.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

- ⚠ Υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια που πρέπει να διευκρινιστεί. Στο πρόγραμμα μέχρι τώρα όπου πρόκυπτε εφελκυσμός αναγράφονταν ο συνδυασμός με την αντίστοιχη δυσμενέστερη εφελκυστική αξονική (θετική). Τώρα, όταν προκύψει εφελκυσμός έστω και σε ένα συνδυασμό, αναγράφεται ο χαρακτηρισμός στο αντίστοιχο πεδίο ΑΛΛΑ ο αριθμός του συνδυασμού και τα αντίστοιχα στοιχεία της γραμμής δεν ανήκουν στον συνδυασμό του εφελκυσμού αλλά στον συνδυασμό που δίνει τον δυσμενέστερο λόγο στον έλεγχο επάρκειας εντός επιπέδου (είναι ο έλεγχος που ακολουθεί).

Μην ξενίσει λοιπόν η παρακάτω περίπτωση

Τοίχος : 11111										Αποτίμηση		
α/α	Υψος (cm)	Πάχος (cm)	Στοιχεία και Χαρακτηρισμός Υπέρθυρων					Χαρακτηρισμός	Συνδ			
			Διατμητική αντοχή στοιχείου υπό αξονική δύναμη και κάμψη									
			H _b (cm)	D (cm)	N (kN)	V _d (x10 ⁻³)	V _f (kN)	D' (cm)	f _{ld} (kPa)	V _f (kN)		
7	102.0	65.0	94.4	245.0	2.3						Εφελκυσμός	1
8	102.0	65.0	70.9	95.4	-0.8						Εφελκυσμός	3
9	98.0	65.0	86.5	353.0	-3.3	0.7	6.7	49.5	86.7	27.9	Κάμψη	3
10	98.0	65.0	62.8	96.2	-0.2						Εφελκυσμός	3
11	98.0	65.0	171.1	353.0	-8.8	1.9	9.1	254.8	86.7	143.5	Κάμψη	1
12	98.0	65.0	196.0	96.2	2.0						Εφελκυσμός	1
13	83.0	65.0	166.0	245.0	1.5						Εφελκυσμός	1
14	83.0	65.0	166.0	142.0	1.0						Εφελκυσμός	1
15	72.0	65.0	144.0	245.0	2.7						Εφελκυσμός	1
16	72.0	65.0	144.0	155.0	11.0						Εφελκυσμός	1

του υπέρθυρου 8 όπου έχει χαρακτηριστεί η αστοχία του σαν εφελκυσμός αλλά η αξονική είναι αρνητική (θλίψη). Απλά αυτό σημαίνει πως ο συνδυασμός 3 του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται, είναι ο συνδυασμός με τον δυσμενέστερο λόγο για έλεγχο εντός επιπέδου ενώ προφανώς ο εφελκυσμός προέρχεται από άλλο συνδυασμό.

Ποιος είναι ο συνδυασμός με τον δυσμενέστερο εφελκυσμό; Αυτό θα φανεί όταν πάμε να βάλουμε ενισχύσεις για να αναιρέσουμε το πρόβλημα του εφελκυσμού στα υπέρθυρα που το απαιτούν. Σημαντικό είναι εδώ να τονιστεί πως πάντα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον εφελκυσμό και στη συνέχεια και με την εμφάνιση των υπολοίπων ελέγχων να προχωρήσουμε και σε άλλες ενισχύσεις αν απαιτούνται.

3.2.1 Ενίσχυση σε κάμψη εκτός επιπέδου περί οριζόντιο άξονα

Η ενίσχυση σε εφελκυσμό δίνεται από την επιλογή για ενίσχυση κάμψης εκτός επιπέδου περί οριζόντιο άξονα. Αφού εισάγουμε τα στοιχεία της ενίσχυσης και ξανακάνουμε έλεγχο λαμβάνουμε τα παρακάτω αποτελέσματα

Τοίχος : 11111
Ενίσχυση Τοιχοποιίας με μεταλλικές ράβδους
Ενίσχυση για Εφελκυσμό

Πλήθος ράβδων ανά εσφελκυόμενη παρειά = 2
 Εμβαδόν διατομής ράβδου (mm²) = 7.30
 Μέτρο Ελαστικότητας E_e (GPa) = 500.00

Μέση τάση διαρροής F_{sy} (MPa) = 979.45

Εφελκυστική αντοχή διαρροής F_y (kN) = 7.15

Έλεγχος Υπέρθυρων					
α/α	N _{Ed} (kN)	F _y (kN)	N _{Ed} /F _y	Επάρκεια	Συνδυασμός
7	6.06	28.60	0.212	Ναι	2
8	4.41	28.60	0.154	Ναι	2
9					
10	3.37	28.60	0.118	Ναι	2
11					
12	6.77	28.60	0.237	Ναι	2
13	1.47	28.60	0.051	Ναι	1
14	3.22	28.60	0.113	Ναι	2
15	6.43	28.60	0.225	Ναι	2
16	13.79	28.60	0.482	Ναι	2

Όλα τα υπέρθυρα εκτός από τα 9 και 11 που δεν είχαν πρόβλημα, πλέον δεν έχουν πρόβλημα σε εφελκυσμό.

Το ίδιο αποτέλεσμα θα πετύχαινα αν είχα τοποθετήσει μανδύα σπλισμένου σκυροδέματος

Μανδύας Σκυρόδεματος

Ποιότητα Σκυρόδεματος : C16/20

Ποιότητα Χάλυβα : S220

Είδος : Δίπλευρος

Πάχος t (cm) = 10.000

Πλέγμα : Φ 10 / 15

Αρχική Διατμητική Αντοχή μανδύα $f_{R0,c}$ (MPa) = 0.244

Ο έλεγχος σε εφελκυσμό με μανδύα παρουσιάζεται σε ξεχωριστή εκτύπωση.


Στη συνέχεια ανοίγω ξανά τους ελέγχους.

Να σημειωθεί ότι στον αρχικό χαρακτηρισμό δεν θα δω διαφορά. Εκεί που θα δω διαφορά είναι στην εμφάνιση πλέον των ελέγχων για τις υπόλοιπες μορφές αστοχίας έτσι ώστε να εντοπιστούν ανεπάρκειες που θα αντιμετωπιστούν πιθανόν με ενισχύσεις οι οποίες υλοποιούνται, όπου απαιτούνται, όπως στους πεσσούς.


3.3 Με Ενέματα μάζας

Στη νέα έκδοση του προγράμματος προστέθηκαν δύο νέοι τρόποι ενίσχυσης της φέρουσας τοιχοποιίας:

- ✓ Με ενέματα μάζας (Ομογενοποίηση)
- ✓ Με βαθύ αρμολόγημα

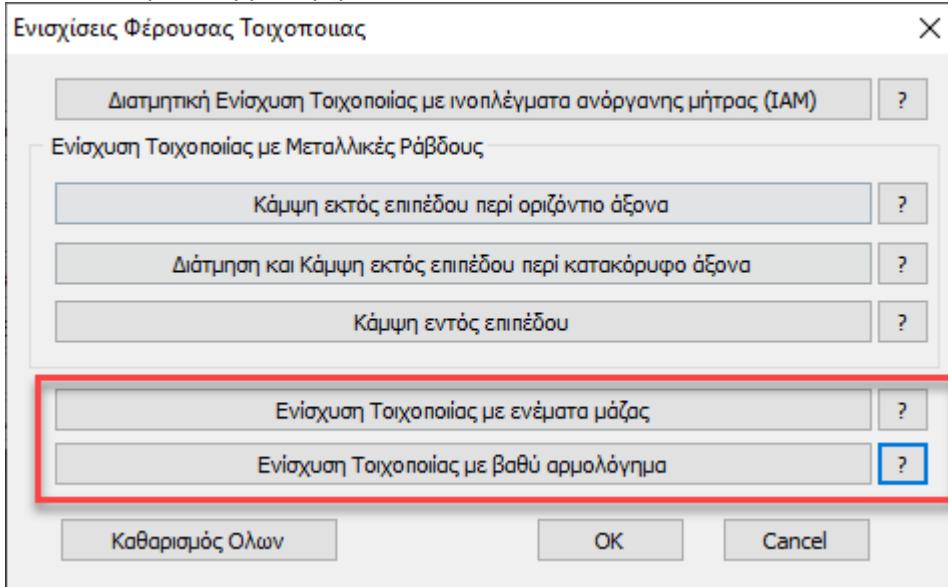

Η ενίσχυση με ενέματα μάζας βασίζεται στην παράγραφο 8.1.2 του ΚΑΔΕΤ.

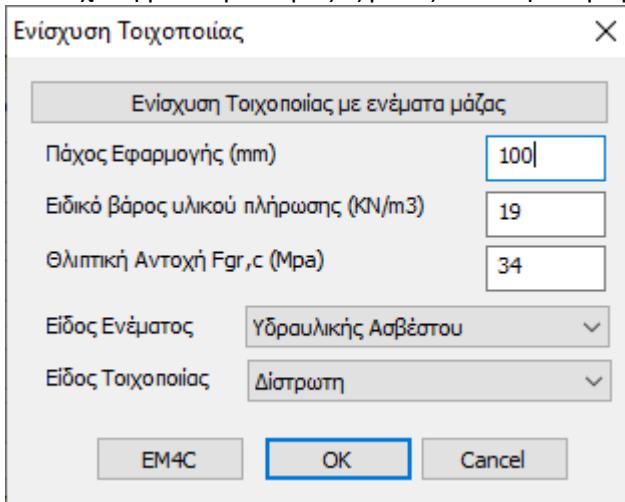

Έχει ενσωματωθεί ένα υλικό της εταιρείας EM4C

Το πάχος εφαρμογής της ενίσχυσης έχει να κάνει με το συνολικό όγκο απαιτούμενο όγκο ενέματος μάζας (για τρίστωτες) και το συνολικό απαιτούμενο βάρος ενέματος μάζας (για δίστρωτες και μονόστρωτες) που θα χρησιμοποιηθεί. Τα μεγέθη αυτά υπολογίζονται με βάση τα κενά της τοιχοποιίας που θα πληρωθούν (θα γεμίσουν) με το ένεμα. Το πάχος εφαρμογής πρέπει να έχει τέτοια τιμή έτσι ώστε ο λόγος του προς το συνολικό πάχος του τοίχου να είναι ίδιος με τον λόγο του όγκου των κενών (που θα γεμίσουν με το ένεμα) προς το συνολικό όγκο του τοίχου. Για παράδειγμα, αν ο όγκος των κενών του τοίχου είναι το 20% του συνολικού όγκου του τοίχου και το συνολικό πάχος του τοίχου είναι 500 mm, σαν πάχος εφαρμογής ορίζεται η τιμή $500 \times 0.2 = 100$ mm.

Στα αποτελέσματα βλέπουμε πλέον την νέα μέση θλιπτική αντοχή

Βλέπουμε επίσης και τη νέα μέση διατμητικής αντοχή fvm0.

Υπενθυμίζω πως η αρχική fvmt0 προκύπτει από την αντίστοιχη χαρακτηριστική διαμετητική αντοχή fvtk0 (που είναι δεδομένο της τοιχοποιίας) με βάση τη σχέση του KAN.ΕΠΕ.

$f_{vmo} = \min(1.5 \cdot f_{vk0}, f_{vk0} + 0.05 \text{ (MPa)}),$ (ΚΑΝ.ΕΠ.Ε. - Παράρτημα 4.1 (§2.β))

Από εκεί και κάτω στους υπολογισμούς, όπου απαιτείται, χρησιμοποιούνται οι δύο νέες τιμές αντοχής καθώς και η νέα ροπή αντοχής σε κάμψη.

Για παράδειγμα για ένα τοίχο πριν την ενίσχυση

Επίπεδο Γνώσης: ΕΓ1:Περιορισμένη CE = 1.35

Αντοχές Τοιχοποιίας :

Χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή	f_k (N/mm ²)	= 0.79
Μέση θλιπτική αντοχή	f_m (N/mm ²)	= 1.14
Αρχική χαρακτ.διατμ.αντοχή	f_{k0} (N/mm ²)	= 0.10
Αρχική μέση διατμ.αντοχή	f_{m0} (N/mm ²)	= 0.15
Μέγιστη διατμητική αντοχή	f_{max} (N/mm ²)	= 0.07


και για τον ίδιο τοίχο μετά την ενίσχυση

Επίπεδο Γνώσης: ΕΓ1:Περιορισμένη CE_m = 1.35

Χαρακτηριστική θλιππική αντοχή	f_k	(N/mm ²)	=	0.79
Μέση θλιππική αντοχή	f_m	(N/mm ²)	=	2.12
Αρχική χαρακτ.διατμ.αντοχή	f_{k0}	(N/mm ²)	=	0.10
Αρχική μέση διατμ.αντοχή	f_{m0}	(N/mm ²)	=	0.30
Μέγιστρα διατυπική αντοχή	f_u	(N/mm ²)	=	0.14

3.4 Με βαθύ αρμολόγημα

Η μέθοδος ενίσχυσης με βαθύ αρμολόγημα είναι στην ουσία μία μέθοδος αντικατάστασης του παλαιού κονιάματος με νέο κονίαμα με βελτιωμένα μηχανικά χαρακτηριστικά. Προκύπτει με αυτό τον τρόπο μία αύξηση της θλιπτικής αντοχής της τοιχοποιίας με βάση τα όσα προβλέπονται στην παράγραφο 8.1.1 του ΚΑΔΕΤ.

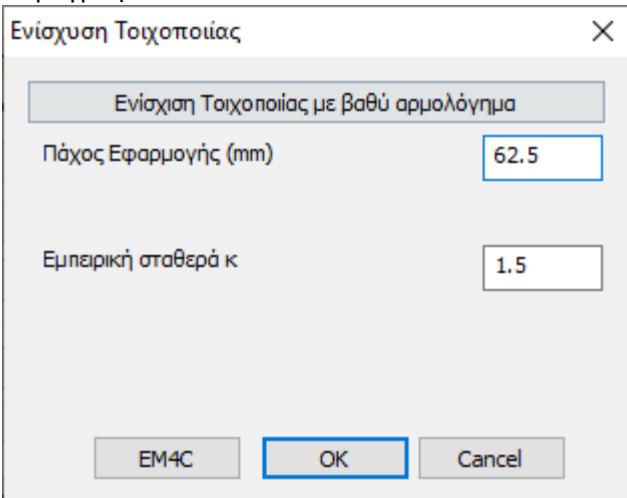

Όσον αφορά το πάχος εφαρμογής, το ζητούμενο είναι ο λόγος του όγκου του νέου κονιάματος του αρμολογήματος προς το συνολικό όγκο του παλαιού κονιάματος. Επειδή το νέο αρμολόγημα θα γίνει στους υπάρχοντες αρμούς, στο πεδίο αυτό πληκτρολογούμε το βάθος του νέου αρμολογήματος. Αν το νέο αρμολόγημα γίνει και από τις δύο πλευρές η τιμή αυτή πολλαπλασιάζεται επί 2. Για παράδειγμα αν το νέο αρμολόγημα γίνει σε βάθος 5 cm και από τις δύο πλευρές του τοίχου τότε πληκτρολογούμε την τιμή 100 mm.


Τα αντίστοιχα αποτελέσματα

α/ α	Μήκος (cm)	Πάχος (cm)	Μέση Θλιπτική Αντοχή f_m (N/mm ²)				Μέση Διατμητική Αντοχή f_{m0} (N/mm ²)	
			Αρχική	Με Ένεμα	Με Αρμολόγημα	Τελική	Αρχική	Τελική
1	150.0	25.0	1.14		1.82	1.82	0.15	0.15
2	200.0	25.0	1.14		1.82	1.82	0.15	0.15
3	200.0	25.0	1.14		1.82	1.82	0.15	0.15
4	150.0	25.0	1.14		1.82	1.82	0.15	0.15

Το αρμολόγημα βελτιώνει μόνο τη θλιπτική αντοχή και τα αντίστοιχα μεγέθη που επηρεάζονται από αυτή.

Αν χρησιμοποιηθούν και τα δύο είδη ενίσχυσεων, το τελικό αποτέλεσμα είναι ο λόγος του αθροίσματος των επιμέρους νέων αντοχών επί το αντίστοιχο πάχος εφαρμογής τους, δια του αθροίσματος των δύο παχών εφαρμογής.

Τέλος, στο πλαίσιο διαλόγου των ενισχύσεων

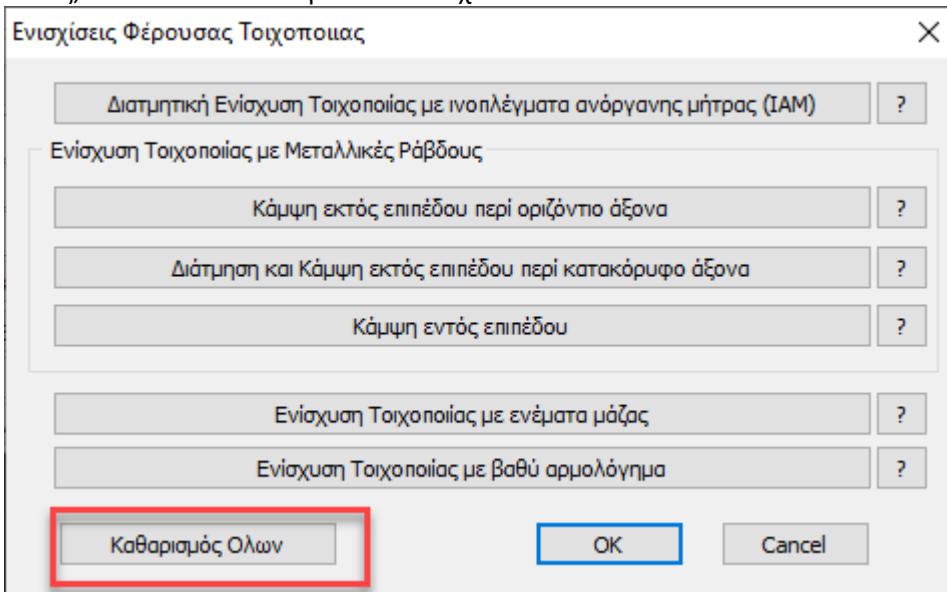

προστέθηκε ένα νέο πλήκτρο το οποίο διαγράφει όλες τις ενισχύσεις που έχουν τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο τοίχο.

3.5 Ενίσχυση με Οπλισμένο Επίχρισμα

Η ενίσχυση με οπλισμένο επίχρισμα έχει ενσωματωθεί στη λίστα ενισχύσεων φορέων από τοιχοποιία



Αποτίμηση Μ.Ι.Π. (EC8-3)

με τη Μέθοδο Ισοδύναμου Πλαισίου στην εντολή

Ελεγχος Τοιχοποιίας: Αποτίμηση (EC8-3)

Α/Α	Διάτμ.(...)	Εκτός Επ.	Διστημ.	Εντός Επ.	Εφεψ'
14	1.05	0.25	0.00	0.00	0.00
16	0.44	0.25	0.00	0.00	0.00
18	0.37	0.25	0.00	0.00	0.00
20	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00

Στάθμη Επιπτελεστικότητας: B - SD

Στάθμη Αξιοποίησης: Ανεκτή

Τρόπος Δόμησης: Με συμπαγείς πλίνθους

Κάμψη εκτός επιπέδου:

Κλασσική Θεώρηση:

Θεώρηση Αδρανούς περιοχής:

Προσχέδιο:

Επόμενη Σελίδα

Ενισχύσεις Φέρουσας Τοιχοποιίας

Διατυπωτική Ενίσχυση Τοιχοποιίας με ινοπλέγματα ανόργανης μήτρας (ΙΑΜ)

Ενίσχυση Τοιχοποιίας με Μεταλλικές Ράβδους

Κάμψη εκτός επιπέδου περι οριζόντιο άξονα

Διάτμηση και Κάμψη εκτός επιπέδου περι κατακόρυφο άξονα

Κάμψη εντός επιπέδου

Ενίσχυση Τοιχοποιίας με ενέματα μάζας

Ενίσχυση Τοιχοποιίας με βαθύ αρμολόγημα

Ενίσχυση Τοιχοποιίας με Οπλισμένο επίχρισμα

Καθαρισμός Ολων

OK Cancel

Ενίσχυση Τοιχοποιίας με Οπλισμένο επίχρισμα

Πάχος (cm): 1

Τύπος: Μονόπλευρος

Χάλυβας: S220

Μεταλικό πλέγμα: Φ 8 / 10 cm

OK Cancel

